


< 参考資料 >
平成24年7月5日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 1号機
原子炉建屋1階
TIP室内及び南エリアにおける
環境調査の結果について



東京電力

調査結果（線量率）

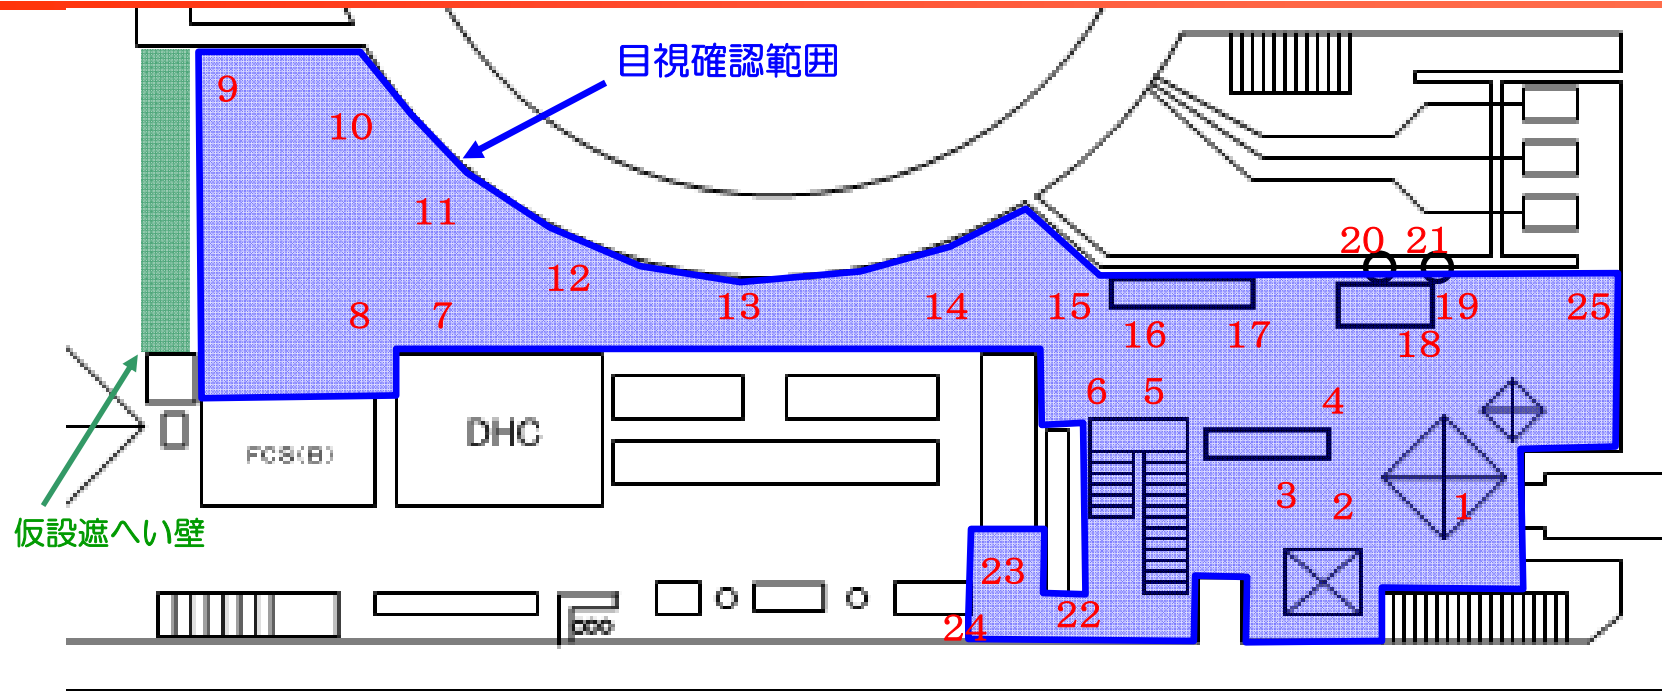


線量率[mSv/h]

測定点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
床上150cm	254	321	132	1900	881	290	/	/	/	/	/	/	/
床上15cm	238	251	77	840	406	254	93※1	55※1	34※1	40※1	102※1	132※1	57※1
測定点	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
床上150cm	/	1110	1620	1050	345	538	/	/	/	/	/	130※2	
床上15cm	109※1	528	777	520	311	474	2070※3	5150※4	85※1	96※1	168※1	/	

※1 床上約60cm ※2 床上106cm ※3 ファンネル上部 ※4 床貫通部上部
 ※5 斜線については干渉物等により測定できなかった箇所

調査結果（画像及び目視結果）

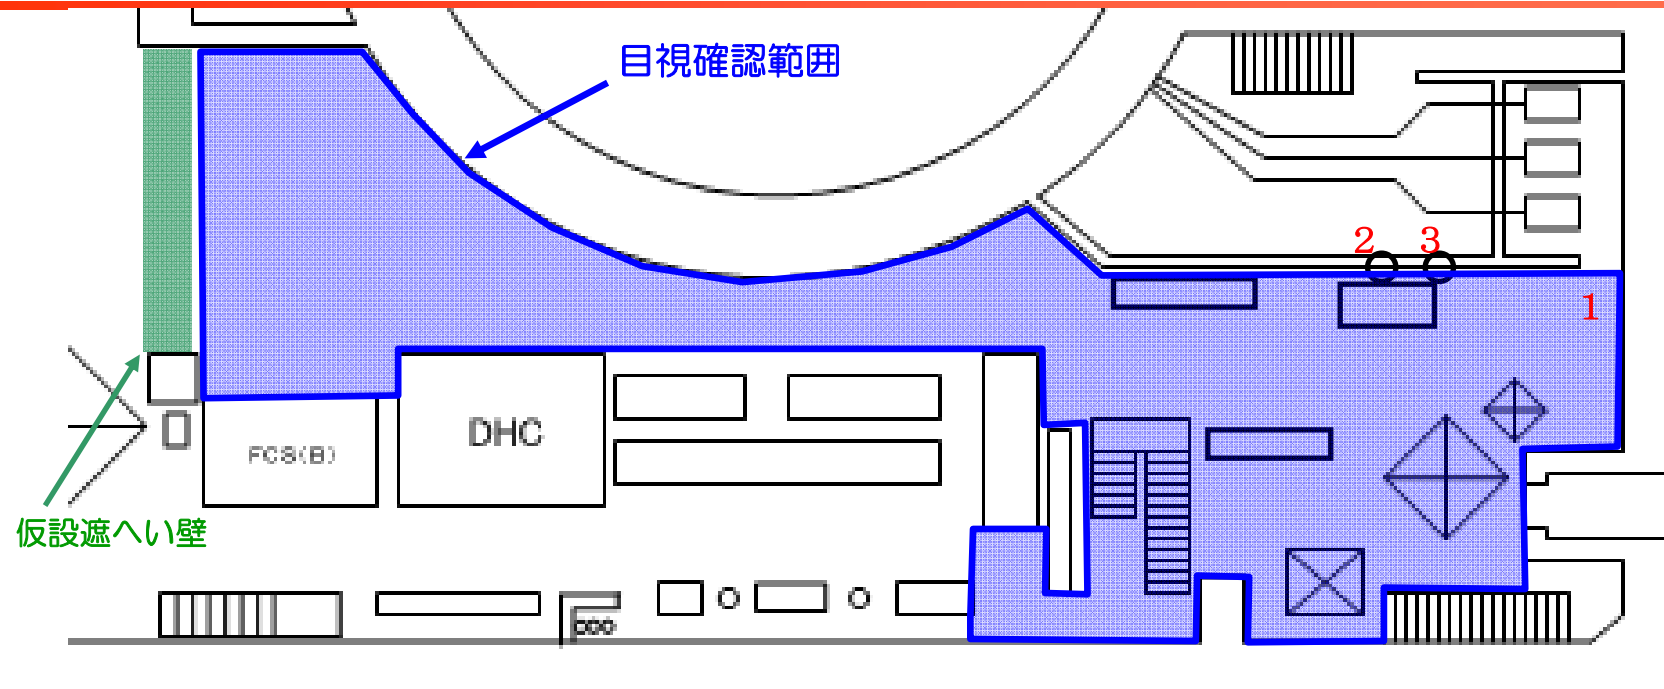

1. TIP室扉鍵開け作業



2. 機器ファンネル



3. 床貫通部

(参考) 過去の線量率データ

1号機 原子炉建屋 1階

